

「エネルギー管理士受験講座(電気分野)」

受講者の皆様

**D41「エネルギー管理士受験講座(電気分野)」**  
**修正点のお知らせ**

JTEX (訓) 日本技能教育開発センター  
企画開発グループ  
TEL 03-3235-8682

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度は、当センターの通信教育講座をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、今回ご受講いただきました「エネルギー管理士受験講座(電気分野)課目Ⅲ」(2018年5月1日発行第4版および2019年12月1日発行第5版)において、下記のような修正点が見つかりました。

つきましては、お手数をおかけしまして大変恐縮ですが、当該箇所<sup>①</sup>に修正を施した上でお使いいただきますよう、お願い申し上げます。

当方の誤りで、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。

謹言

記

● 課目Ⅲ P.5 下から3行目

(誤) 77 kV, 66 kV, 33 kV, 22 kV, 6.6 kV, 415 V, 240 V, 200 V

→(正) 77 kV, 66 kV, 33 kV, 22 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 415 V, 240 V, 200 V

● 課目Ⅲ P.29 図 1-21(b)

30° を示す範囲は  $\dot{V}_{ab}$  から  $\dot{E}_a$  までの範囲となります( $\dot{E}_a$  から  $\dot{I}_{ab}$  は含みません)。

(裏面の図参照)


● 課目Ⅲ P.60 下から2行目

(誤) 損失係数= $\{\alpha F + (1-\alpha)F\} \times 100$  [%] 1-41


→(正) 損失係数= $\{\alpha F + (1-\alpha)F^2\} \times 100$  [%] 1-41

裏面へ続く

(正) 図 1-21 全体図

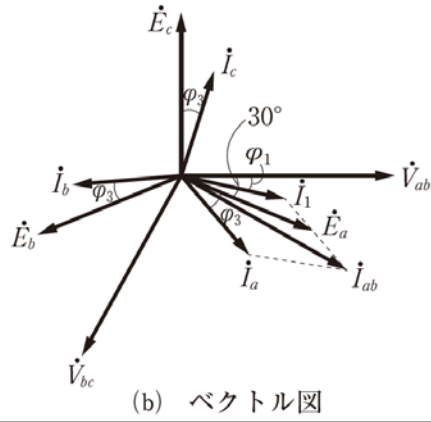

(誤) 拡大図

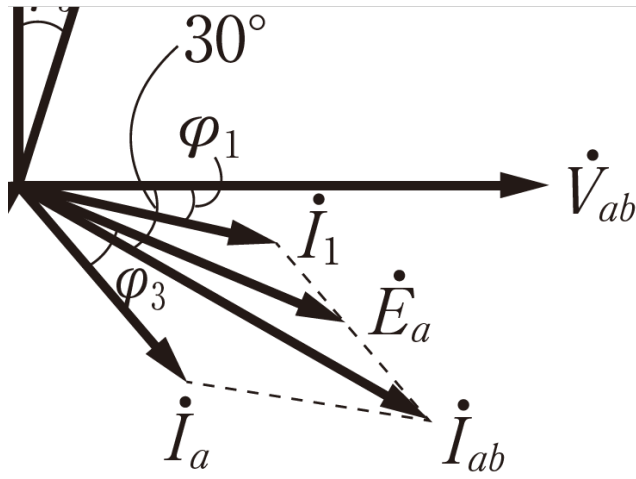

(正) 拡大図

